







AVZ103-R104 - „C250”


[mm]

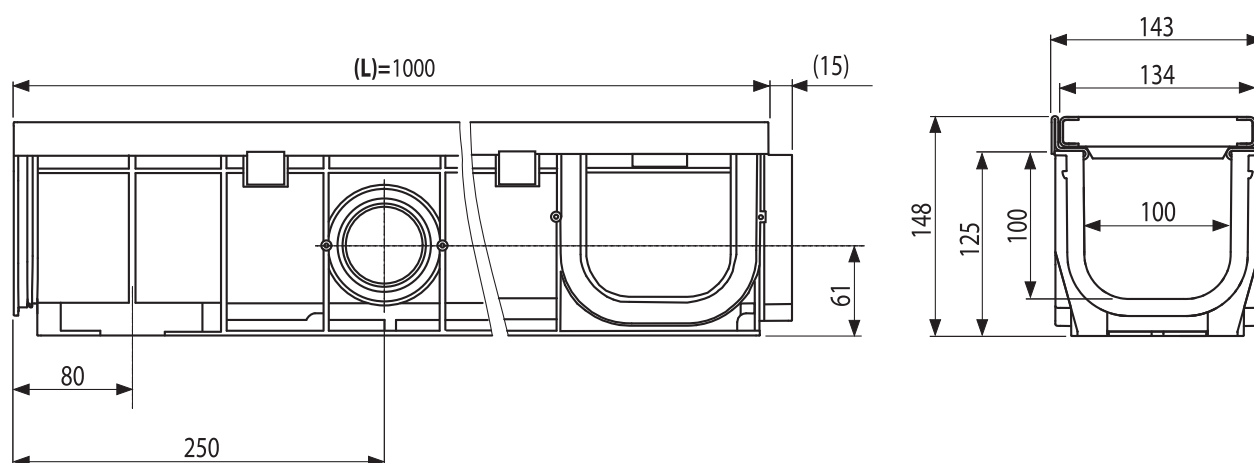


1 (L)= 500

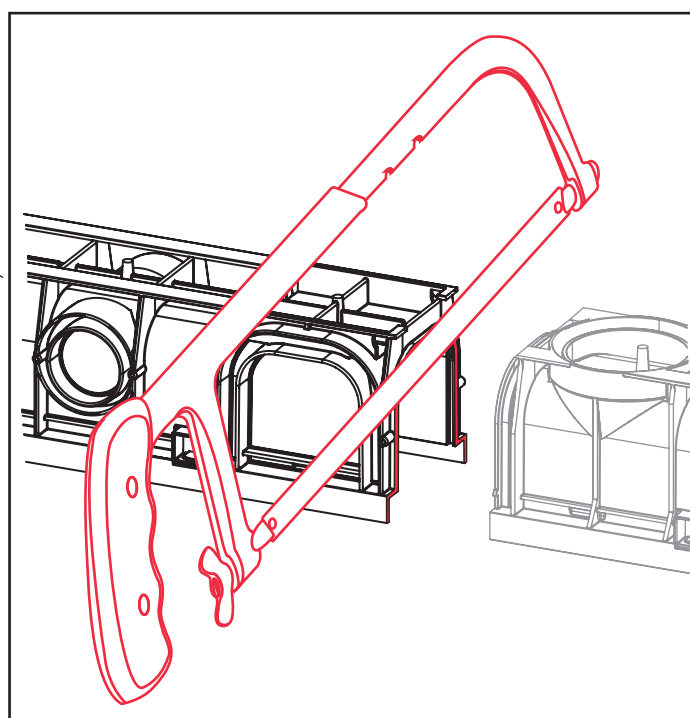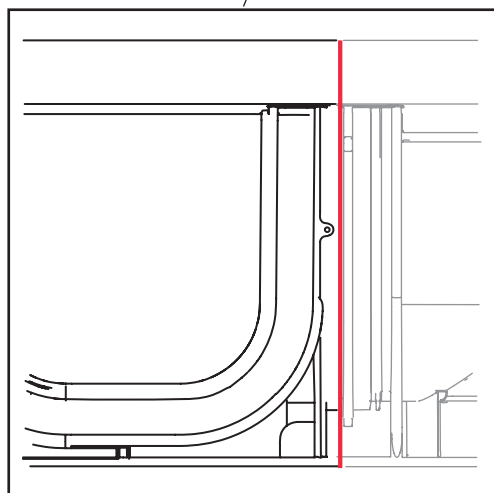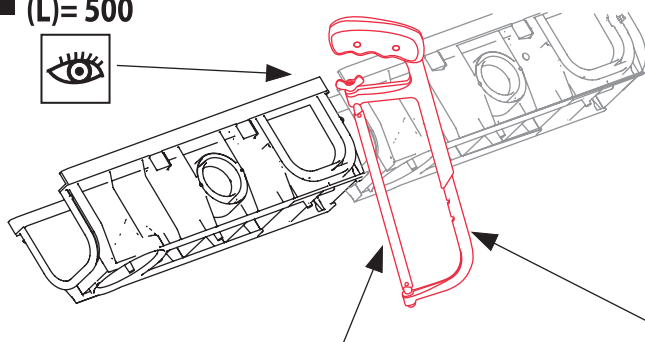


2

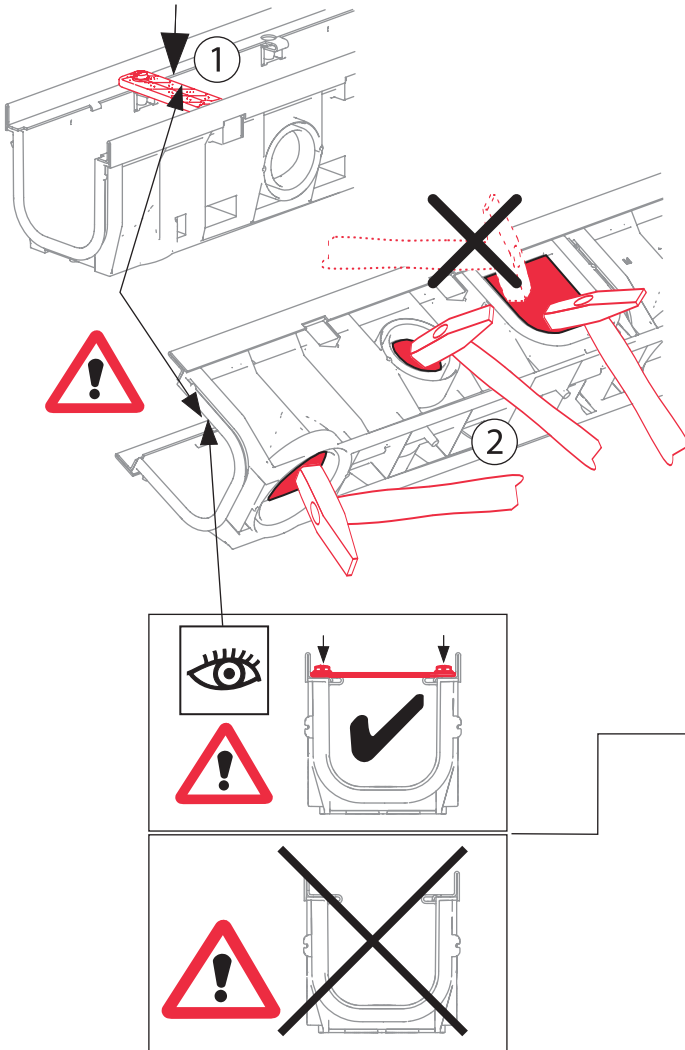

3

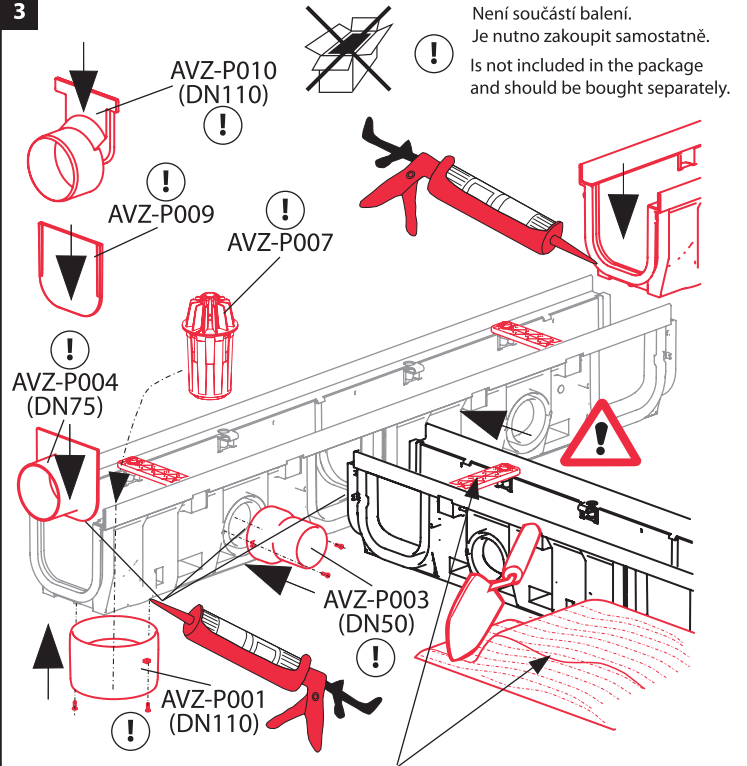

4

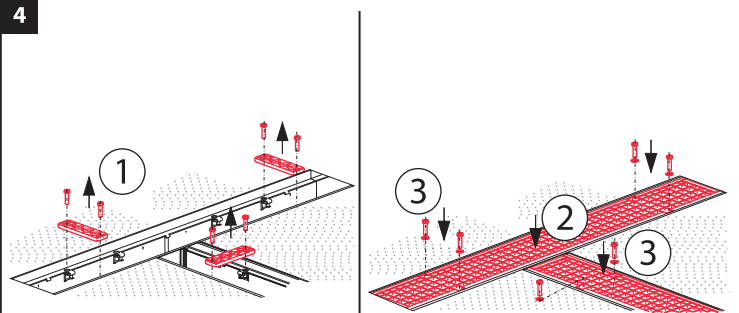

5

C250

Dokončený povrch obklopující žlab by měl být 3-5 mm nad povrchem mřížky.

Finished surface surrounding the outdoor drain should be 3-5 mm above the top surface of the drain grid.

Instalace do dlažby
Installation in pavement

DLAŽBA
PAVEMENT
SPODNÍ VRSTVA
BOTTOM LAYER

ŠTĚRKOVÝ PODKLA BALLAST TAMPER

PODLOŽÍ
SUBSOIL

Výstuž $\varnothing 10$ mm každých 40 cm.
Reinforcement $\varnothing 10$ mm every 40 cm.

Instalace do betonu
Installation in concrete

— Dilatační spára
Expansion joint

